

市政統計週報

(第1210號)

發稿單位：臺北市政府主計處

發稿日期：111年11月30日


聯絡人：蘇麗萍、蕭熾玲 27287624

【提要】111年10月底臺北市自來水供水普及率達99.8%；同年1月至10月臺北市自來水事業處自來水管線汰換長度為96.8公里，管線漏水率10.7%，分別較上年同期增加2.0公里(2.1%)、減少0.1個百分點。

為提供大臺北地區量足質優及用戶滿意的供水服務，臺北市政府積極建構完善的供水環境。依臺北自來水事業處統計，111年10月底臺北市自來水實際供水人數計246.1萬人，自來水供水普及率達99.8%；同年1月至10月平均每人每日家庭用水量218公升，較上年同期增加2公升(0.9%)；進一步觀察近年臺北市每人每日家庭用水情形，103年至108年每人每日家庭用水量介於200至203公升，嗣因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，民眾配合防疫措施，加強環境清潔維護及減少外出頻率，致該指標由108年201公升增加至109年212公升，再增加至110年217公升。

又為提升水資源利用效能並改善漏水問題，市府積極推動自來水漏水防治措施，除持續汰換老舊管線外，並針對管網弱點優先實施檢測、修漏、汰換管線等改善措施，同時擴大智慧水表之裝設，輔導各機關學校運用智慧水管家系統，即時查修漏水情形，以減少漏水量。111年1月至10月臺北市自來水事業處自來水管線汰換長度為96.8公里，管線漏水率10.7%，分別較上年同期增加2.0公里(2.1%)、減少0.1個百分點；另110年底該處建置智慧水表2.3萬只，較109年底增加1.1萬只(90.6%)。

臺北市自來水供水及家庭用水情形

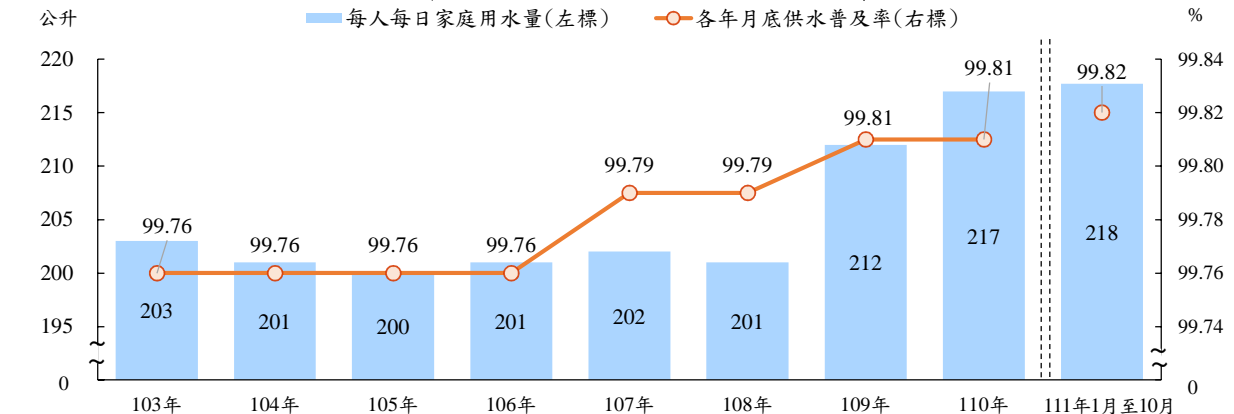

說明：家庭用水量係包括一般家庭、軍眷、公共水栓及住家游泳池用水等。

臺北自來水事業處供水及管線汰換概況^①

年(底)別	實際供水人數(萬人) ②③	供水普及率(%) ②③	每人每日家庭用水量(公升) ②	管線汰換長度(公尺)			漏水率(%)	建置智慧水表數(只) ④
				總計	配水管	給水管		
110年1月至10月	253.35	99.81	216	94,770	50,278	44,492	10.80	12,216
111年1月至10月	246.12	99.82	218	96,778	50,483	46,295	10.74	23,284
較上年同期增減數(百分點)	-7.23	(0.01)	2	2,008	205	1,803	(-0.06)	11,068
較上年同期增減%	-2.85	--	0.93	2.12	0.41	4.05	--	90.60

資料來源：臺北自來水事業處。

附註：①係臺北自來水事業處供水轄區(含臺北市、新北市三重、中和、永和、新店區與汐止區北山里、橫科里、宜興里、福山里、東勢里、忠山里及環河里)資料。②係臺北市資料。③月底資料。④係109年及110年底資料。

*本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

*本處網址 <https://dbas.gov.taipei> 市政統計週報區及公告資訊項下新聞稿區。

*市府網址 <https://www.gov.taipei> 市政資料館項下統計資料區及市府新聞稿區。