

# 市政統計週報

(第916號)

發稿單位：臺北市政府主計處

發稿日期：106年3月15日


聯絡人：蘇曉楓 27287624

**【提要】105年臺北市針對各類場所進行消防安全設備查察計檢查5.1萬件次，檢查合格率为88.8%，經複查後合格率为97.1%；針對應設置附有防焰標示物品之場所進行防焰規制檢查計2.3萬件次，不合格率为1.2%。**

臺北市持續推動各類場所進行消防安全設備查察以維公共安全，依據臺北市政府消防局統計，105年底列管家數計2.9萬家，全年共檢查5.1萬件次，合格率为88.8%，較上年同期增加1.9個百分點，並針對不合格者處以限期改善或舉發等裁處，經複查後合格率为97.1%。另就近六年觀察，每年檢查均在5萬件次以上，合格率为均達8成3以上。

另針對應設置附有防焰標示物品之場所進行防焰規制檢查，105年底列管家數計1.1萬家，全年共檢查2.3萬件次，不合格率为1.2%，亦皆處以限期改善或舉發等裁處。

## 臺北市消防安全設備檢查

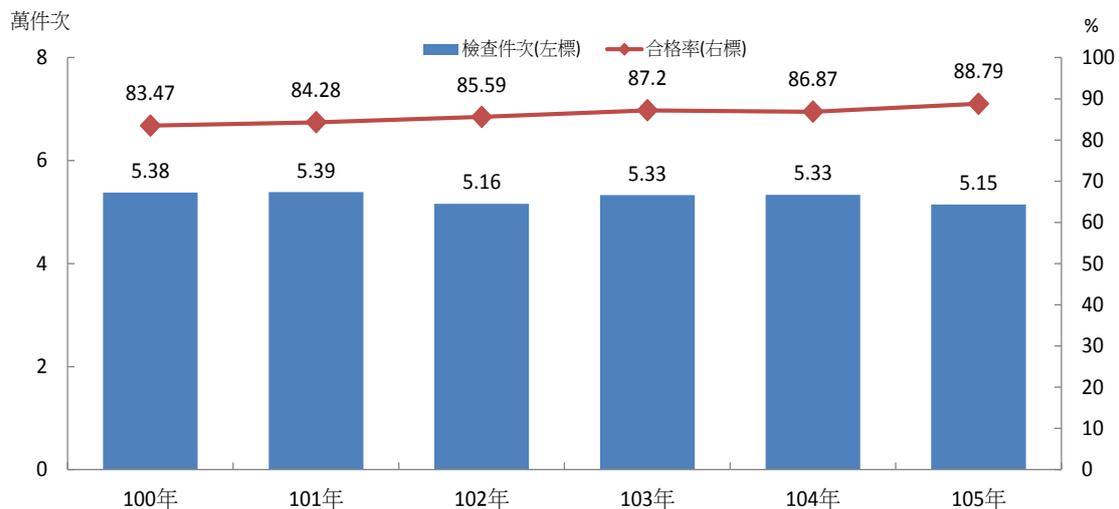

## 臺北市消防安全設備及應設置防焰物品場所查察概況

年別	消防安全設備查察處理									應設置防焰物品場所檢查情形					
	列管家數(家)①			檢查情形(件次)						複查合格(%)	列管家數(家)①	檢查件次(件次)			複查件次(件次)
	集合住宅、寄宿舍	辦公室	總計	合格	不合格			總計	合格			不合格			
					合計	限期改善	舉發								
104年	28,264	10,164	3,045	53,346	46,341	7,005	6,768	237	96.60	11,101	21,764	21,485	279	270	
105年	29,098	10,043	2,943	51,470	45,699	5,771	5,600	171	97.05	11,267	22,522	22,242	280	271	
較上年增減數(百分點)	834	-121	-102	-1,876	-642	-1,234	-1,168	-66	(0.45)	166	758	757	1	1	
較上年增減%	2.95	-1.19	-3.35	-3.52	-1.39	-17.62	-17.26	-27.85	--	1.50	3.48	3.52	0.36	0.37	

資料來源：臺北市政府消防局。

附註：①係年底資料。

\*本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報；另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

\*本處網址 <http://dbas.gov.taipei>。

\*市府網址 <http://www.gov.taipei> 市政資訊項下統計資料區。