

市政統計週報

(第1071號)



發稿單位：臺北市政府主計處


發稿日期：109年3月18日

聯絡人：黃麗君 27287624

【提要】108年臺北市事業廢水、污水下水道水樣合格率分別為98.5%、100.0%，同年底公共污水下水道用戶接管普及率達83.6%，為六都最高。

臺北市政府為提供市民良好的生活環境，積極推動水污染防治政策，辦理事業及污水下水道系統廢水管制許可審查及稽核採樣等管制工作。依臺北市政府環境保護局統計，108年底臺北市列管事業廢水家數及污水下水道系統分別為603家及35個，全年事業廢水查核次數為1,822次，其水樣合格率達98.5%，並針對不合格部分請其改善並追蹤；至污水下水道查核次數則為128次，水樣合格率與107年相同達100.0%。

又為確保臺北市污水收集妥善處理及提升用戶接管戶數，臺北市政府積極辦理污水管線維護工程。依臺北市政府工務局統計，108年全年污水處理總量3.4億立方公尺，較107年增加0.4億立方公尺(14.2%)；同年底公共污水下水道累計接管用戶88.8萬戶，接管普及率達83.6%，為六都最高，分別較107年增加7.7%及5.4個百分點；另同年臺北市政府處理污水管線堵塞計5,622次，清理污水管線達7.5萬公尺，分別較107年增加31.1%及8.9%。

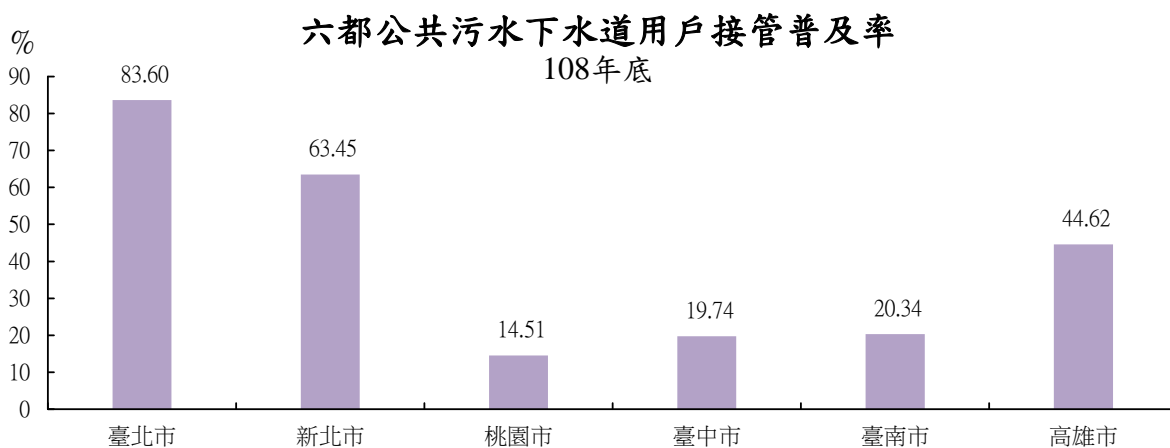

臺北市廢污水污染管制、處理及污水下水道執行概況

年別	事業廢水污染管制			污水下水道污染管制			污水處理	公共污水下水道①		污水管線維護	
	列管家數(家)	查核次數(次)	水樣合格率(%)	列管系統數(個)	查核次數(次)	水樣合格率(%)	總量(億立方公尺)	累計用戶接管戶數(萬戶)	用戶接管普及率(%)	管線堵塞處理次數(次)	管線清理長度(公尺)
107年	605	2,070	100.00	36	130	100.00	2.95	82.47	78.18	4,290	69,044
108年	603	1,822	98.53	35	128	100.00	3.37	88.80	83.60	5,622	75,193
較107年增減數(百分點)	-2	-248	(-1.47)	-1	-2	(0.00)	0.42	6.33	(5.42)	1,332	6,149
較107年增減%	-0.33	-11.98	--	-2.78	-1.54	--	14.24	7.68	--	31.05	8.91

資料來源：臺北市政府環境保護局、工務局。

附註：①係年底數。

* 本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，

另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

* 本處網址 <https://dbas.gov.taipei> 市政統計週報區及公告資訊項下新聞稿區。

* 市府網址 <https://www.gov.taipei> 市政資料館項下統計資料區及市府新聞稿區。