

市政統計週報

(第1111號)

發稿單位：臺北市政府主計處

發稿日期：109年12月23日


聯絡人：黃麗君 27287624

【提要】109年10月底臺北市救災水源中，消防栓計2.2萬支、蓄水池計2,709處，分別較上年同期增加0.6%、2.1%；另109年1月至10月臺北市政府對各類場所進行消防安全設備查察計檢查4.4萬件次，檢查合格率为92.7%。

為確保救災水源不虞匱乏，臺北市政府積極布建消防救災水源並強化其管理，依據臺北市政府消防局統計，109年10月底臺北市救災水源包括消防栓計2.2萬支、蓄水池計2,709處、游泳池計167處及深水井計10口，其中消防栓及蓄水池分別較上年同期增加0.6%、2.1%；又消防栓數量較100年底增加2,995支，成長16.0%。

另為提升公共安全，市府落實對各類場所消防安全設備進行查察及推動特定場所容留人數管制，109年1月至10月消防安全設備查察計檢查4.4萬件次，合格率为92.7%，較上年同期減少0.7個百分點；同期在特定場所容留人數檢查計2,221件次，合格率为100.0%，與上年同期持平。

臺北市消防栓概況

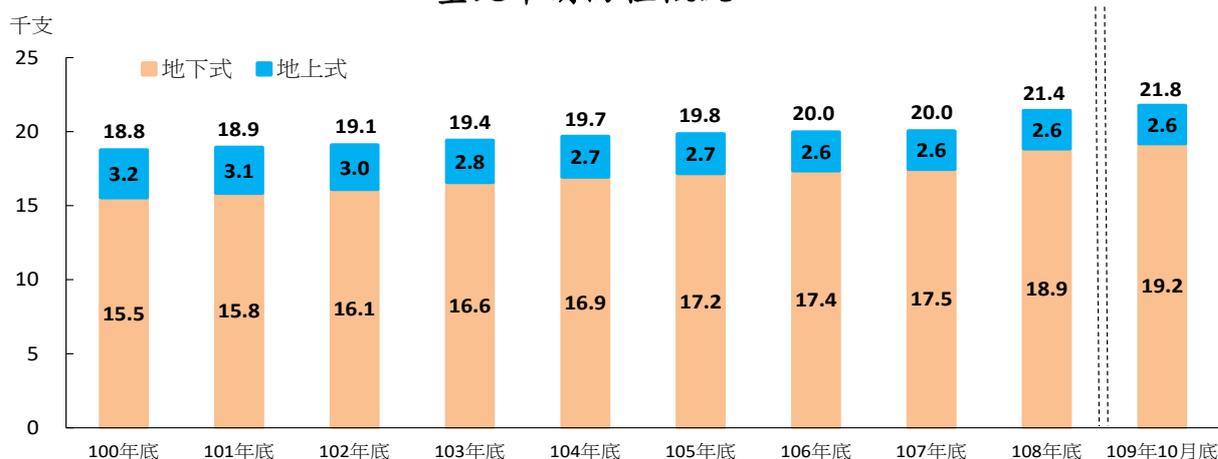

臺北市消防水源、消防安全設備及特定場所容留人數檢查概況

年 月 別	消防水源①						消防安全設備查察檢查		特定場所容留人數檢查③	
	消防栓(支)			蓄水池(處)	游泳池(處)②	深水井(口)	件次(件次)	合格率(%)	件次(件次)	合格率(%)
	總計	地上式	地下式							
108年1月至10月	21,634	2,577	19,057	2,653	167	10	50,263	93.36	2,532	100.00
109年1月至10月	21,760	2,559	19,201	2,709	167	10	43,818	92.69	2,221	100.00
較上年同期增減數(百分點)	126	-18	144	56	0	0	-6,445	(-0.67)	-311	(0.00)
較上年同期增減%	0.58	-0.70	0.76	2.11	0.00	0.00	-12.82	--	-12.28	--

資料來源：臺北市政府消防局。

附註：①係月底數。②公私立可供消防救災之游泳池。③特定場所係為依「臺北市特定場所容留人數管制規則」，規定應設容留人數管制之場所，包括實際從事舞廳、舞場、酒家、酒吧、飲酒店、視聽歌唱、使用樓地板面積合計在五千方公尺以上之百貨商場、超級市場及其他類似場所。

本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

本處網址 <https://dbas.gov.taipei> 市政統計週報區及公告資訊項下新聞稿區。

市府網址 <https://www.gov.taipei> 市政資料館項下統計資料區及市府新聞稿區。