


營造安全衛生設施標準第四章施工架及施工構台第 45 條
(繫牆桿細部圖)

(45-3-1)

對應圖說

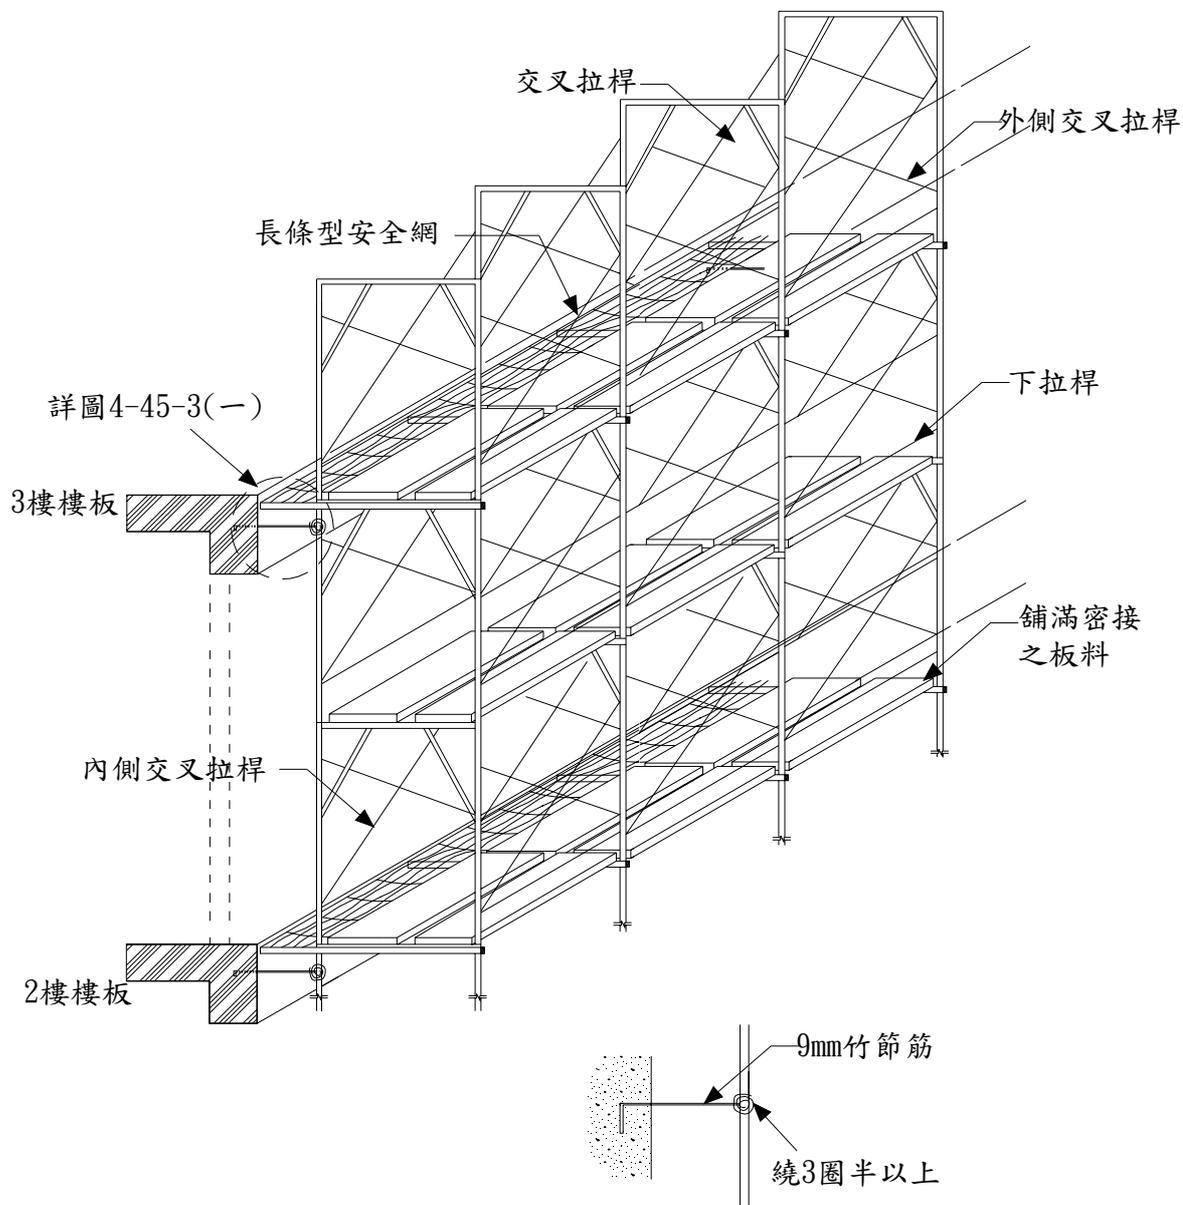

繫牆桿
圖4-45-3(一)

檢
查
重
點

- 一、施工架在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接，其間隔在垂直方向以不超過五·五公尺，水平方向以不超過七·五公尺為限。
- 二、建物以預留鋼筋與施工架妥實連接，鋼筋纏繞圈數應 3 圈半以上，並經專任工程人員或專人簽認。