

南港公園平面停車場用範圍及附屬設施一覽表

1. 基地使用範圍：

小型車 84 格(含身心障礙專用停車位 2 格，孕婦及六歲以下兒童專用停車位 1 格)，每小時收費新臺幣 20 元。位置於臺北市南港區東新街 170-1 號對面（南港公園大門旁）。

2. 重要附屬設施：依現場點交為主。


3. 南港公園平面停車場示意圖，如附圖（詳細車格位之配置地點依現場點交為主）。

4. 其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。


南港公園平面停車場示意圖

附件1

東新街

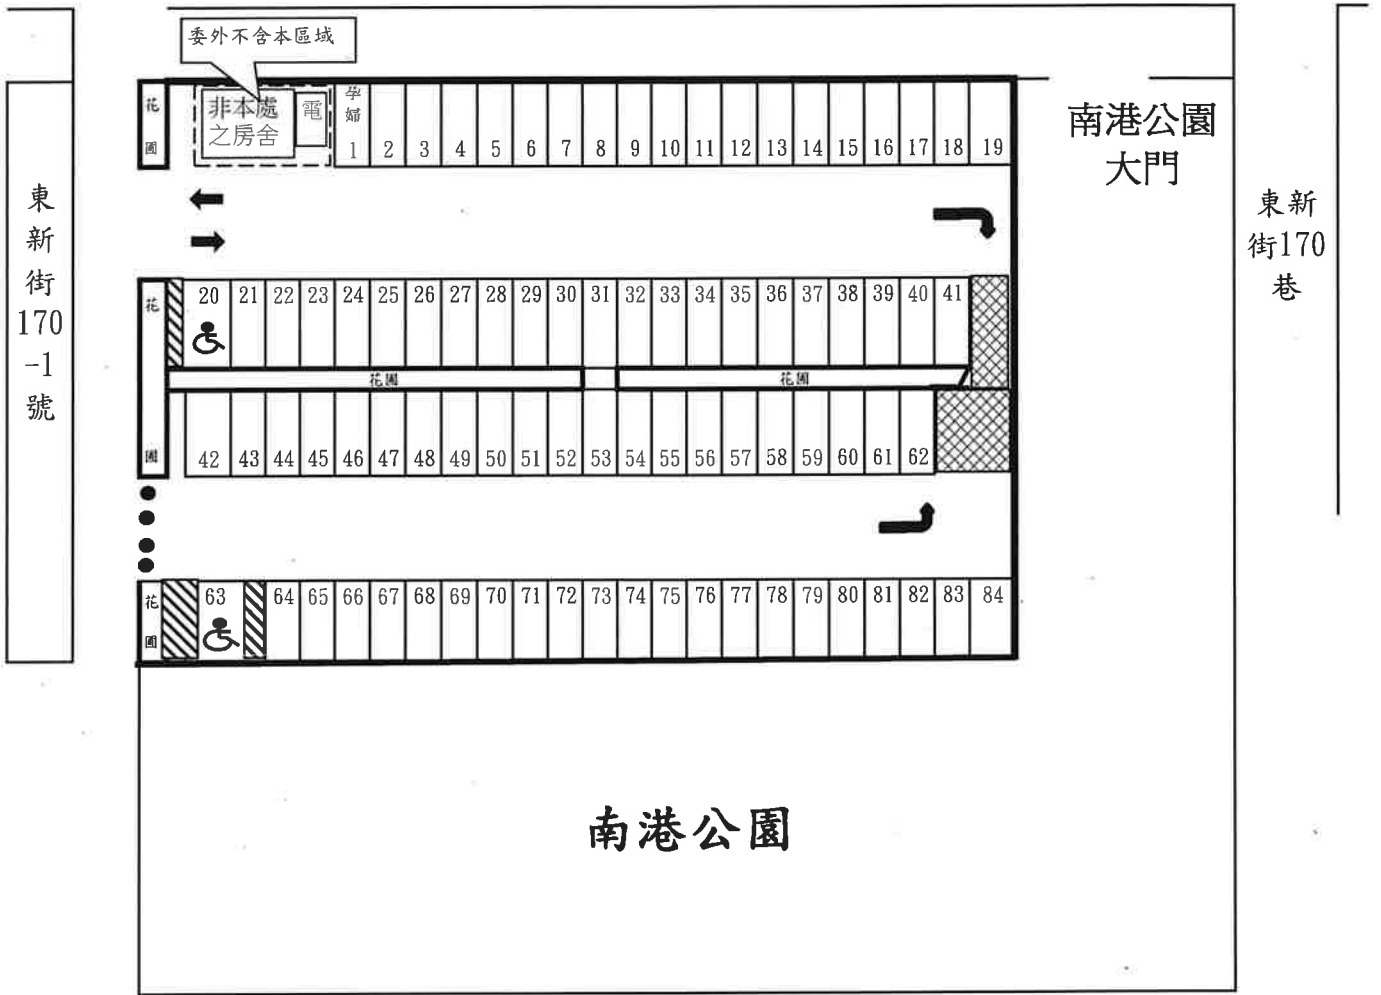

南港公園

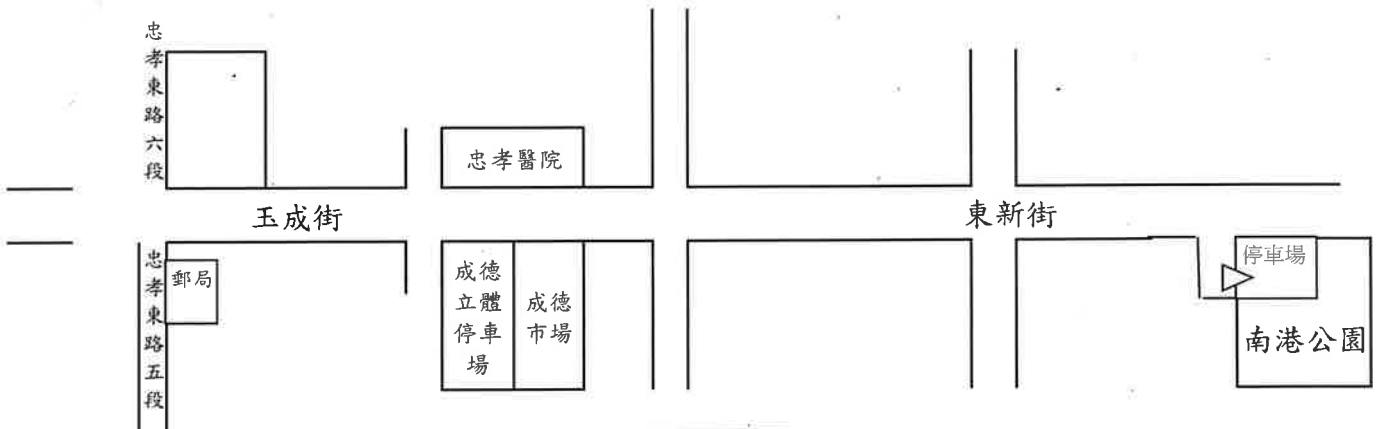

- 南港公園平面停車場監視設備設置圖說**
1. 本場須設置至少10支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
 2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
 3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

小型車停車位：81格
 身心障礙專用停車位：2格
 孕婦及六歲以下兒童專用停車位：1格
 合計：84格

南港 59 號公園臨時平面停車場使用範圍及 附屬設施一覽表

1. 基地使用範圍：

小型車 21 格（含身心障礙專用停車位 1 格），每小時收費新臺幣 20 元。位置於臺北市南港區研究院路 2 段 12 巷 57 弄 2 號旁。



2. 重要附屬設施：依現場點交為主。

3. 南港 59 號公園臨時平面停車場示意圖，如附圖（詳細車格位之配置地點依現場點交為主）。

4. 其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。

南港59號公園臨時平面停車場示意圖

附件1

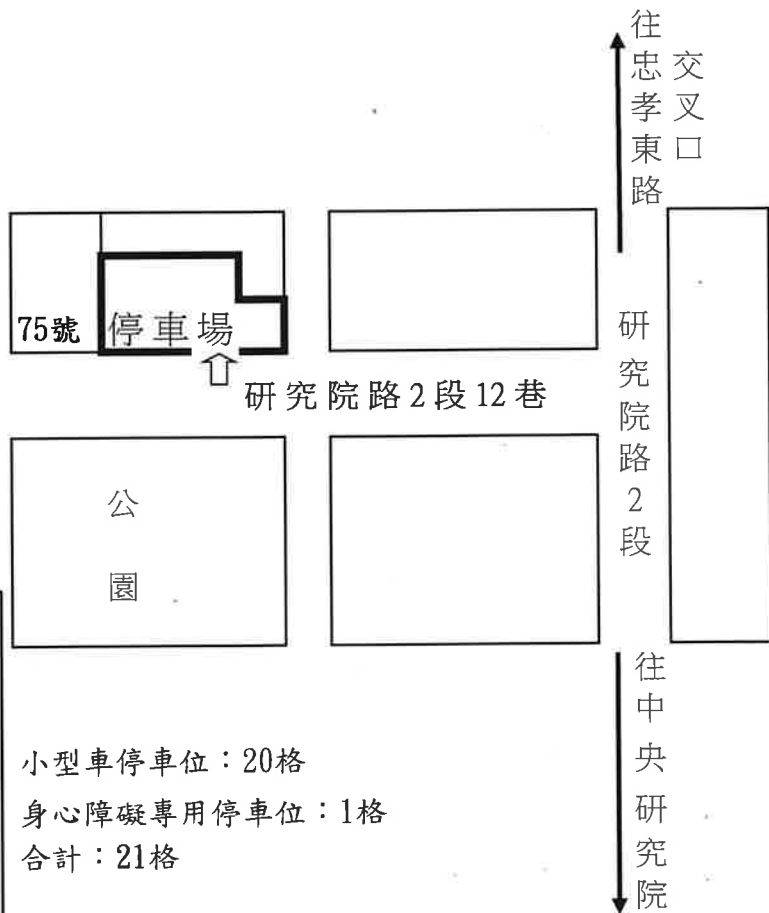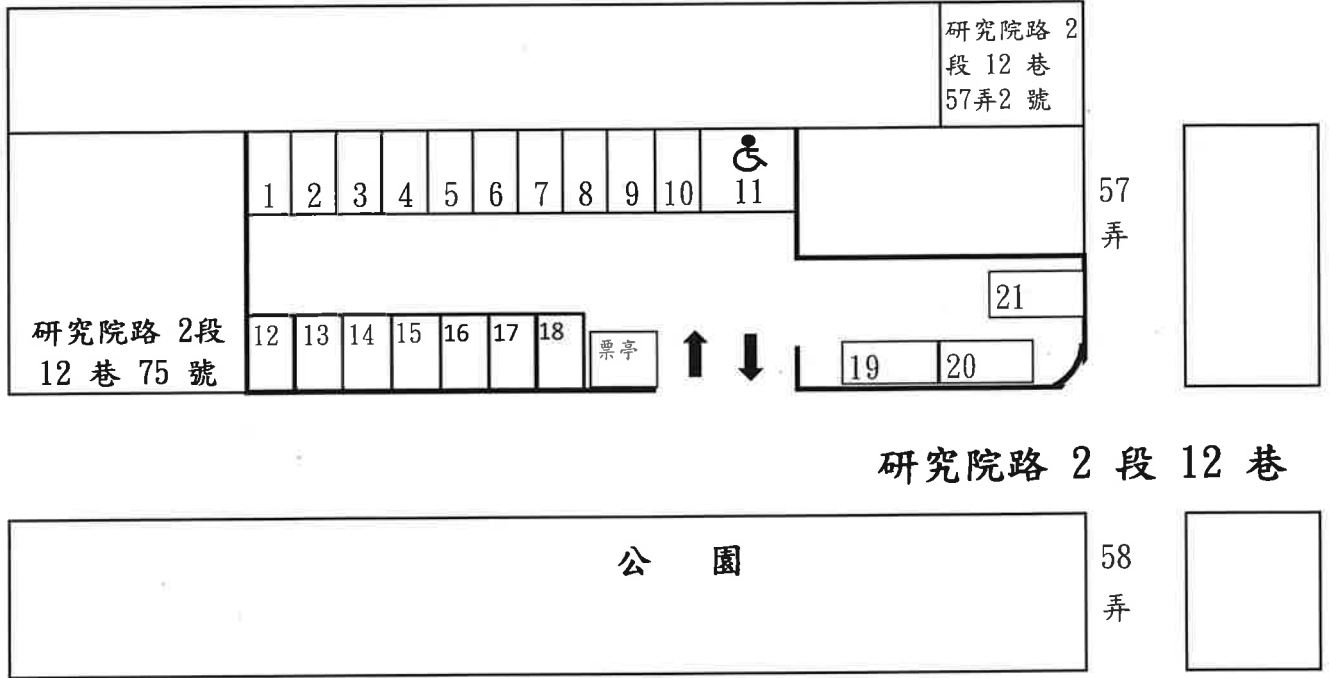

南港59號公園臨時平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少4支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

小型車停車位：20格
 身心障礙專用停車位：1格
 合計：21格

松隆平面停車場使用範圍及附屬設施一覽表

1. 基地使用範圍：

小型車 18 格 (含身心障礙專用停車位 1 格)，每小時收費新臺幣 30 元；機車 6 格，暫時開放免費停車。位置於臺北市信義區松隆路 286 號旁。


2. 重要附屬設施：依現場點交為主。

3. 松隆平面停車場示意圖，如附圖 (詳細車格位之配置地點依現場點交為主)。

4. 其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。

松隆平面停車場示意圖

附件1

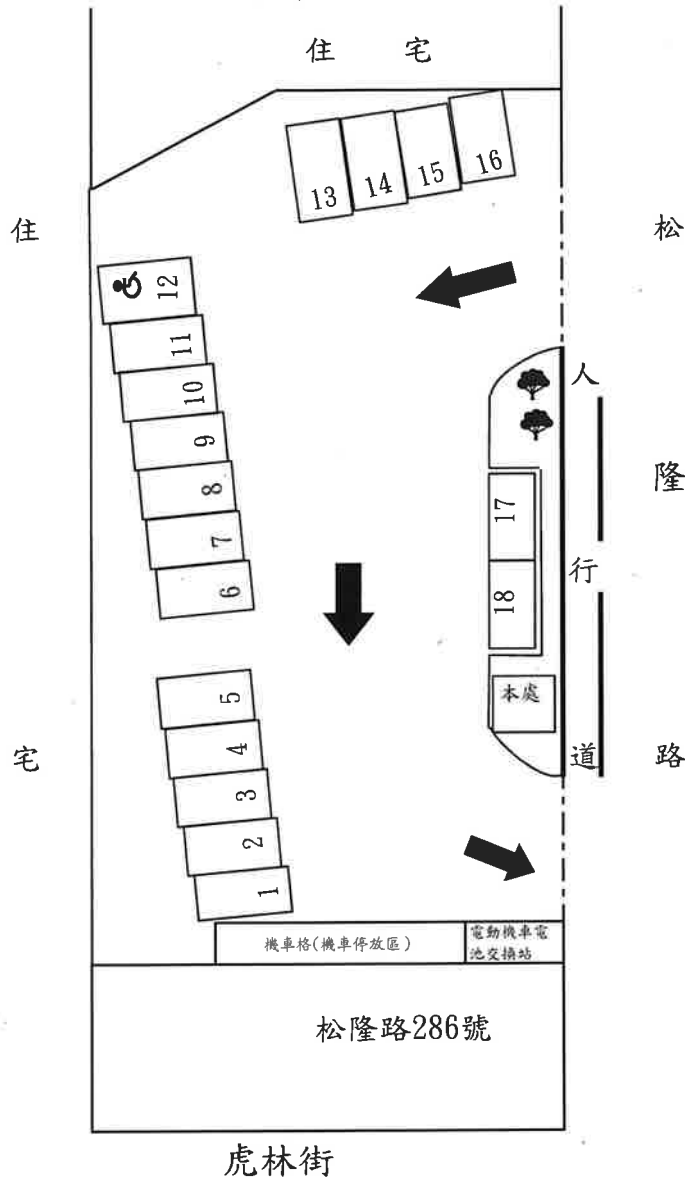

- 小型車停車位：17格
- 身心障礙專用停車位：1格
- 合計：18格
- 機車停車格：6格(暫時開放免費停車)

松隆平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少6支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

福山平面停車場平面停車場使用範圍及附屬設施一覽表

1. 基地使用範圍：

小型車 48 格(含身心障礙專用停車位 1 格，孕婦及六歲以下兒童專用停車位 1 格)，每小時收費新臺幣 20 元。位置於臺北市南港區福山街 4 號。


2. 重要附屬設施：依現場點交為主。

3. 福山平面停車場示意圖，如附圖(詳細車格位之配置地點依現場點交為主)。

4. 其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。

福山平面停車場示意圖

附件1

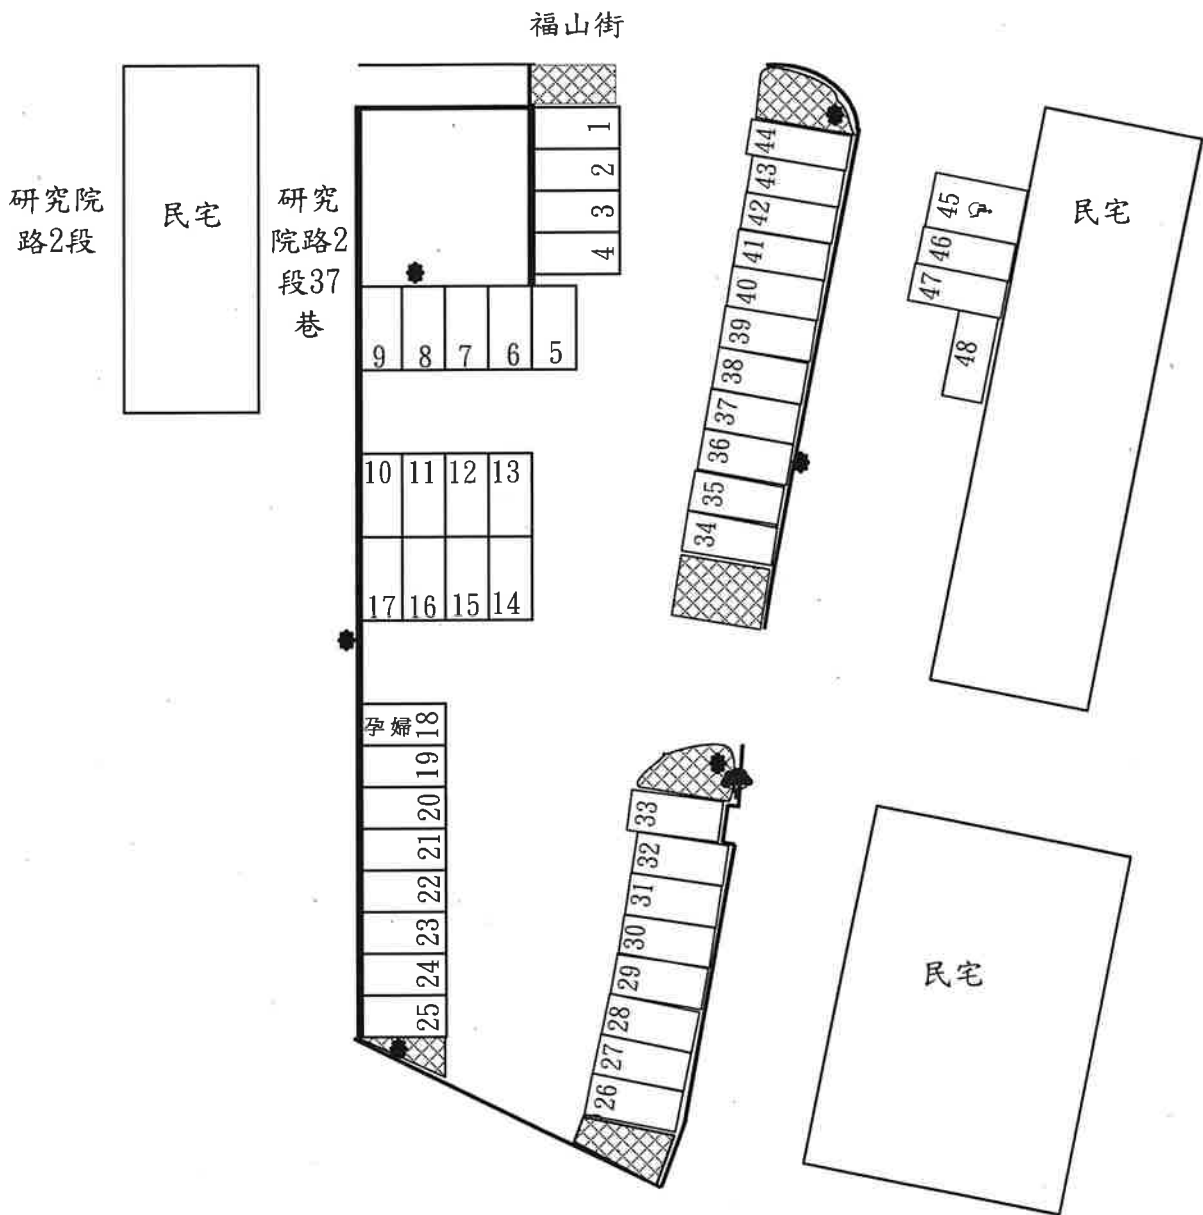

福山平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少10支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

小型車停車位：46格
 身心障礙專用停車位：1格
 孕婦及六歲以下兒童專用停車位：1格
 合計：48格

金湖臨時平面停車場使用範圍及附屬設施 一覽表

1. 基地使用範圍：

小型車(A區加B區)共93格(含身心障礙專用停車位共3格)，周一至周日上午9時至下午7時(其餘時段開放免費停車)。新臺幣每小時收費20元。位置於臺北市內湖區金湖路100號旁


。

2. 重要附屬設施：依現場點交為主。

3. 金湖臨時平面停車場示意圖，如附圖(詳細車格位之配置地點依現場點交為主)。

4. 其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。

金湖臨時平面停車場(A區)示意圖

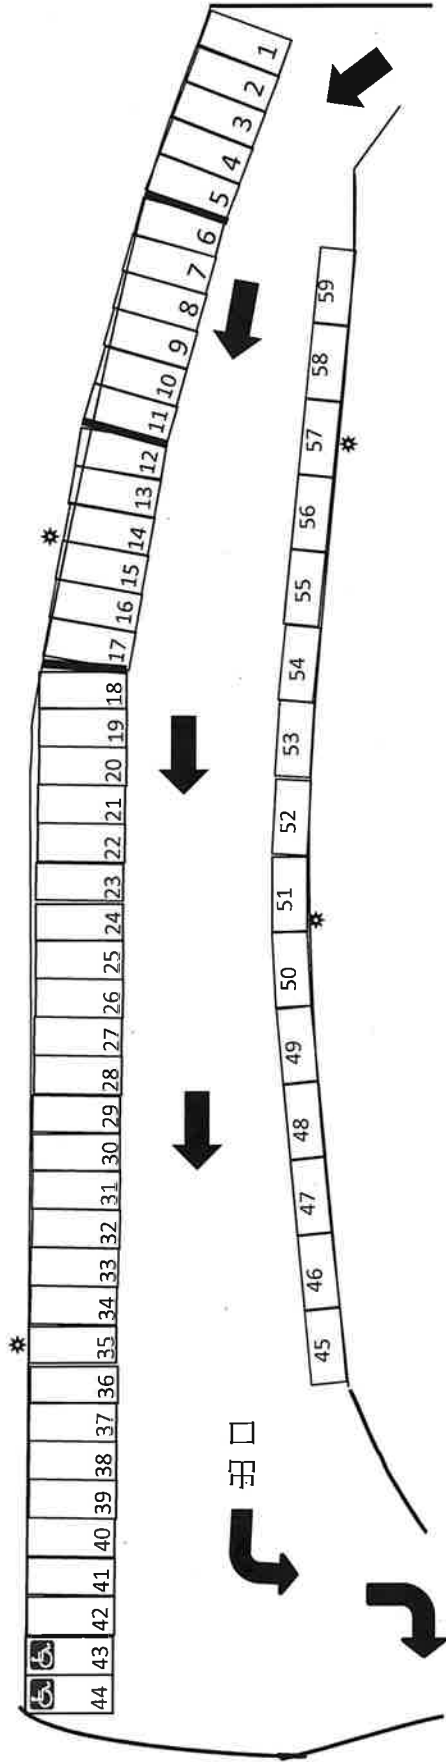

一般小型車：57格

身心障礙專用停車位：2格

合計：59格

停車場監視設備設置圖說

1. 須設置至少12支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

金湖臨時平面停車場(A區+B區)合計總車位數： 93格


一般小型車： 90格(57[A區]+33[B區]=90)

身心障礙專用停車位： 3格(2[A區]+1[B區]=3)

金湖臨時平面停車場 監視器20支(12[A區]+8[B區]=20)

金湖臨時平面停車場共用22吋監視顯示螢幕1台

金湖臨時平面停車場(B區)示意圖

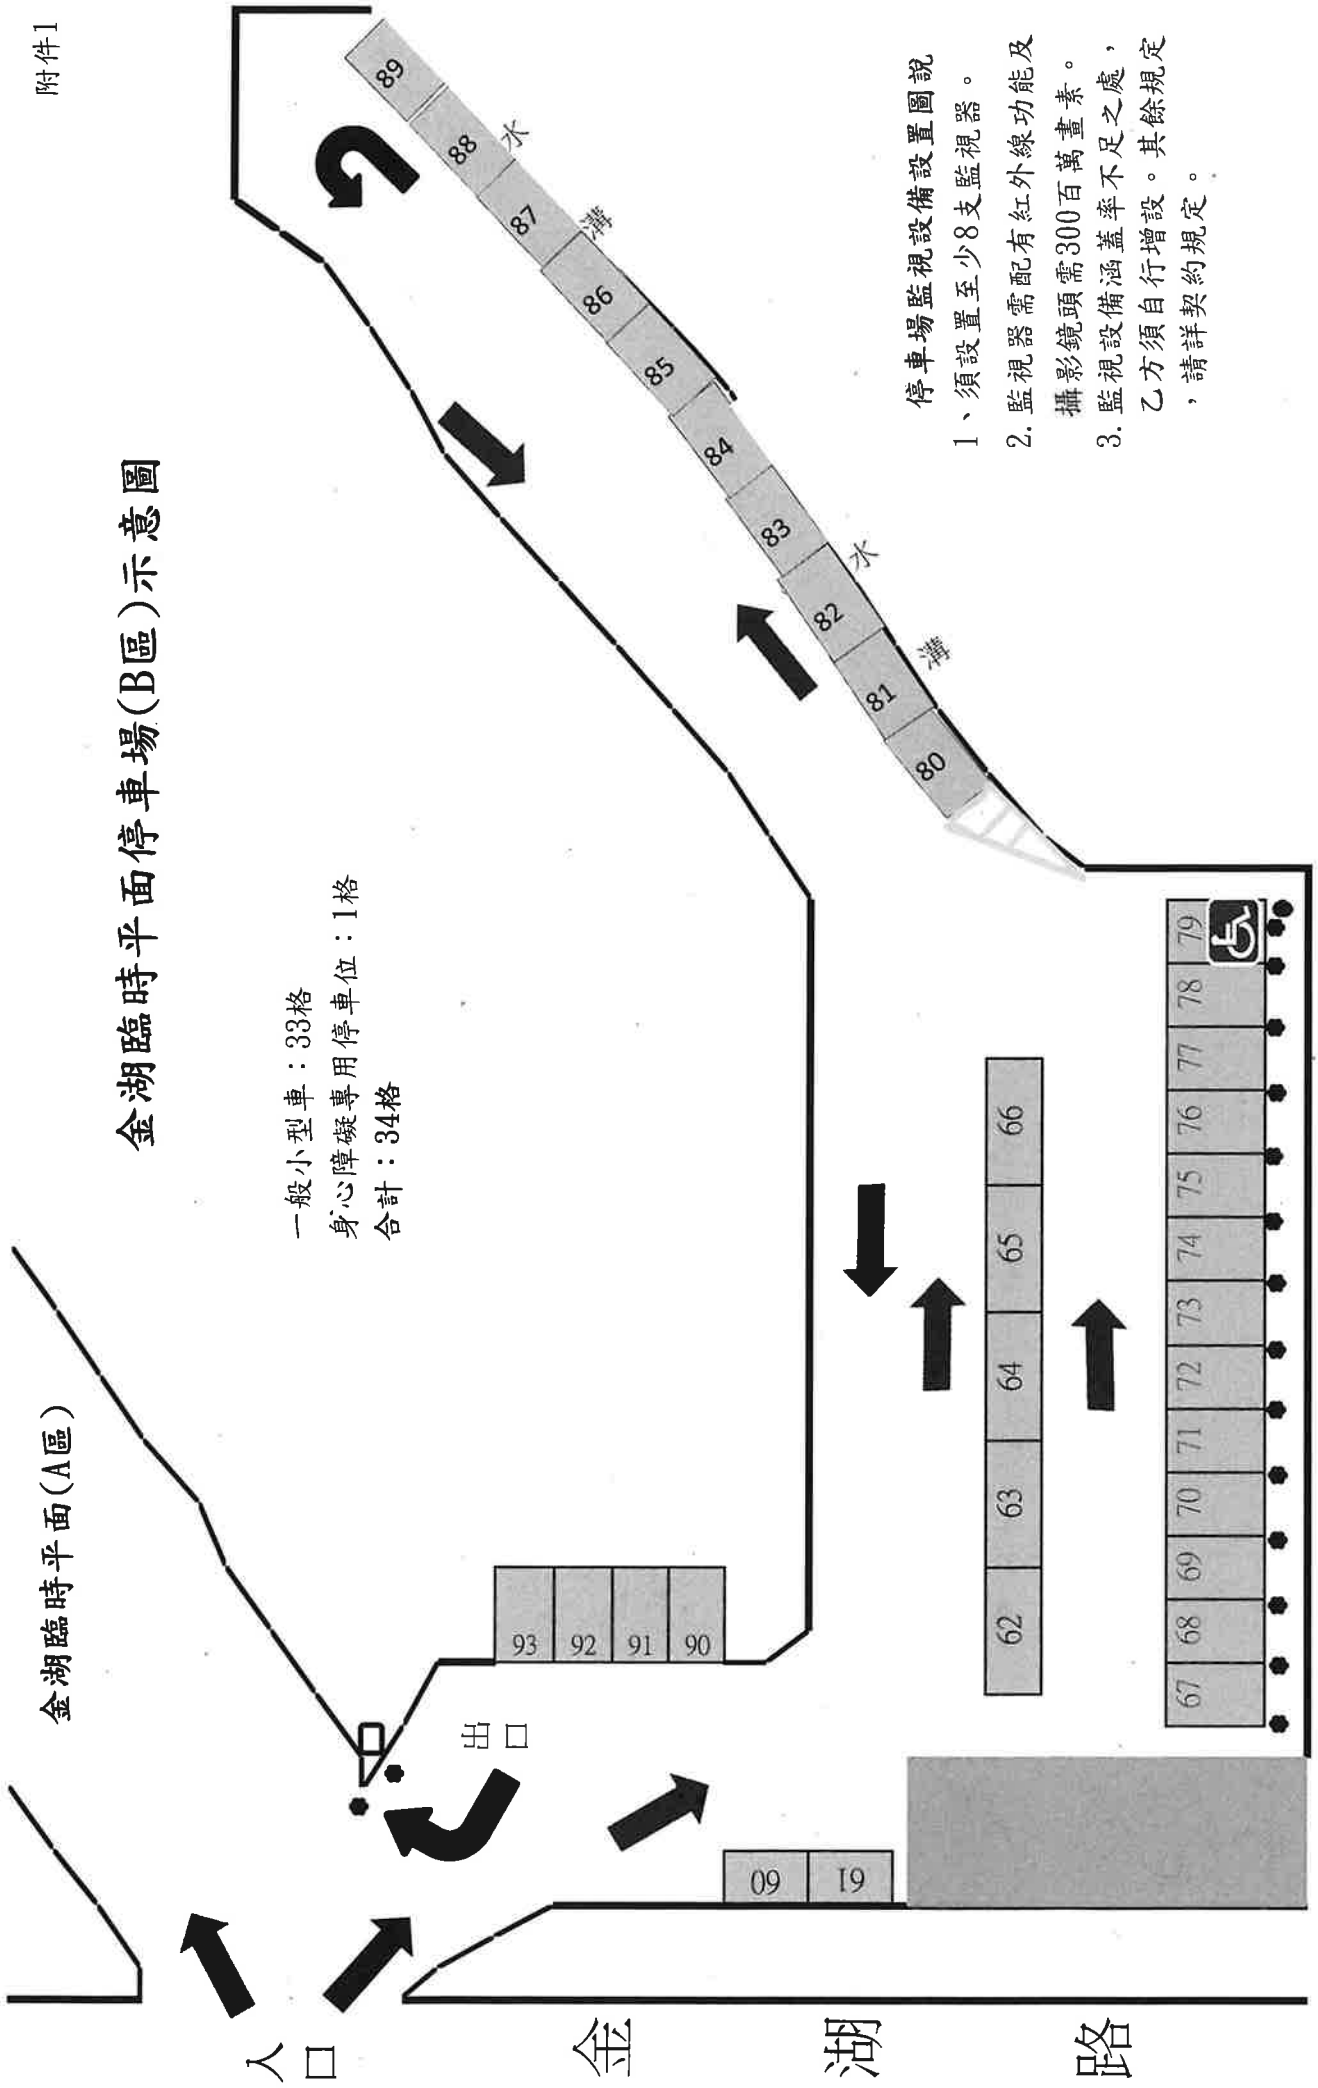

停車場監視設備設置圖說

- 1、須設置至少8支監視器。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300百萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。