


偶戲博物館地下停車場監視設備設置圖說

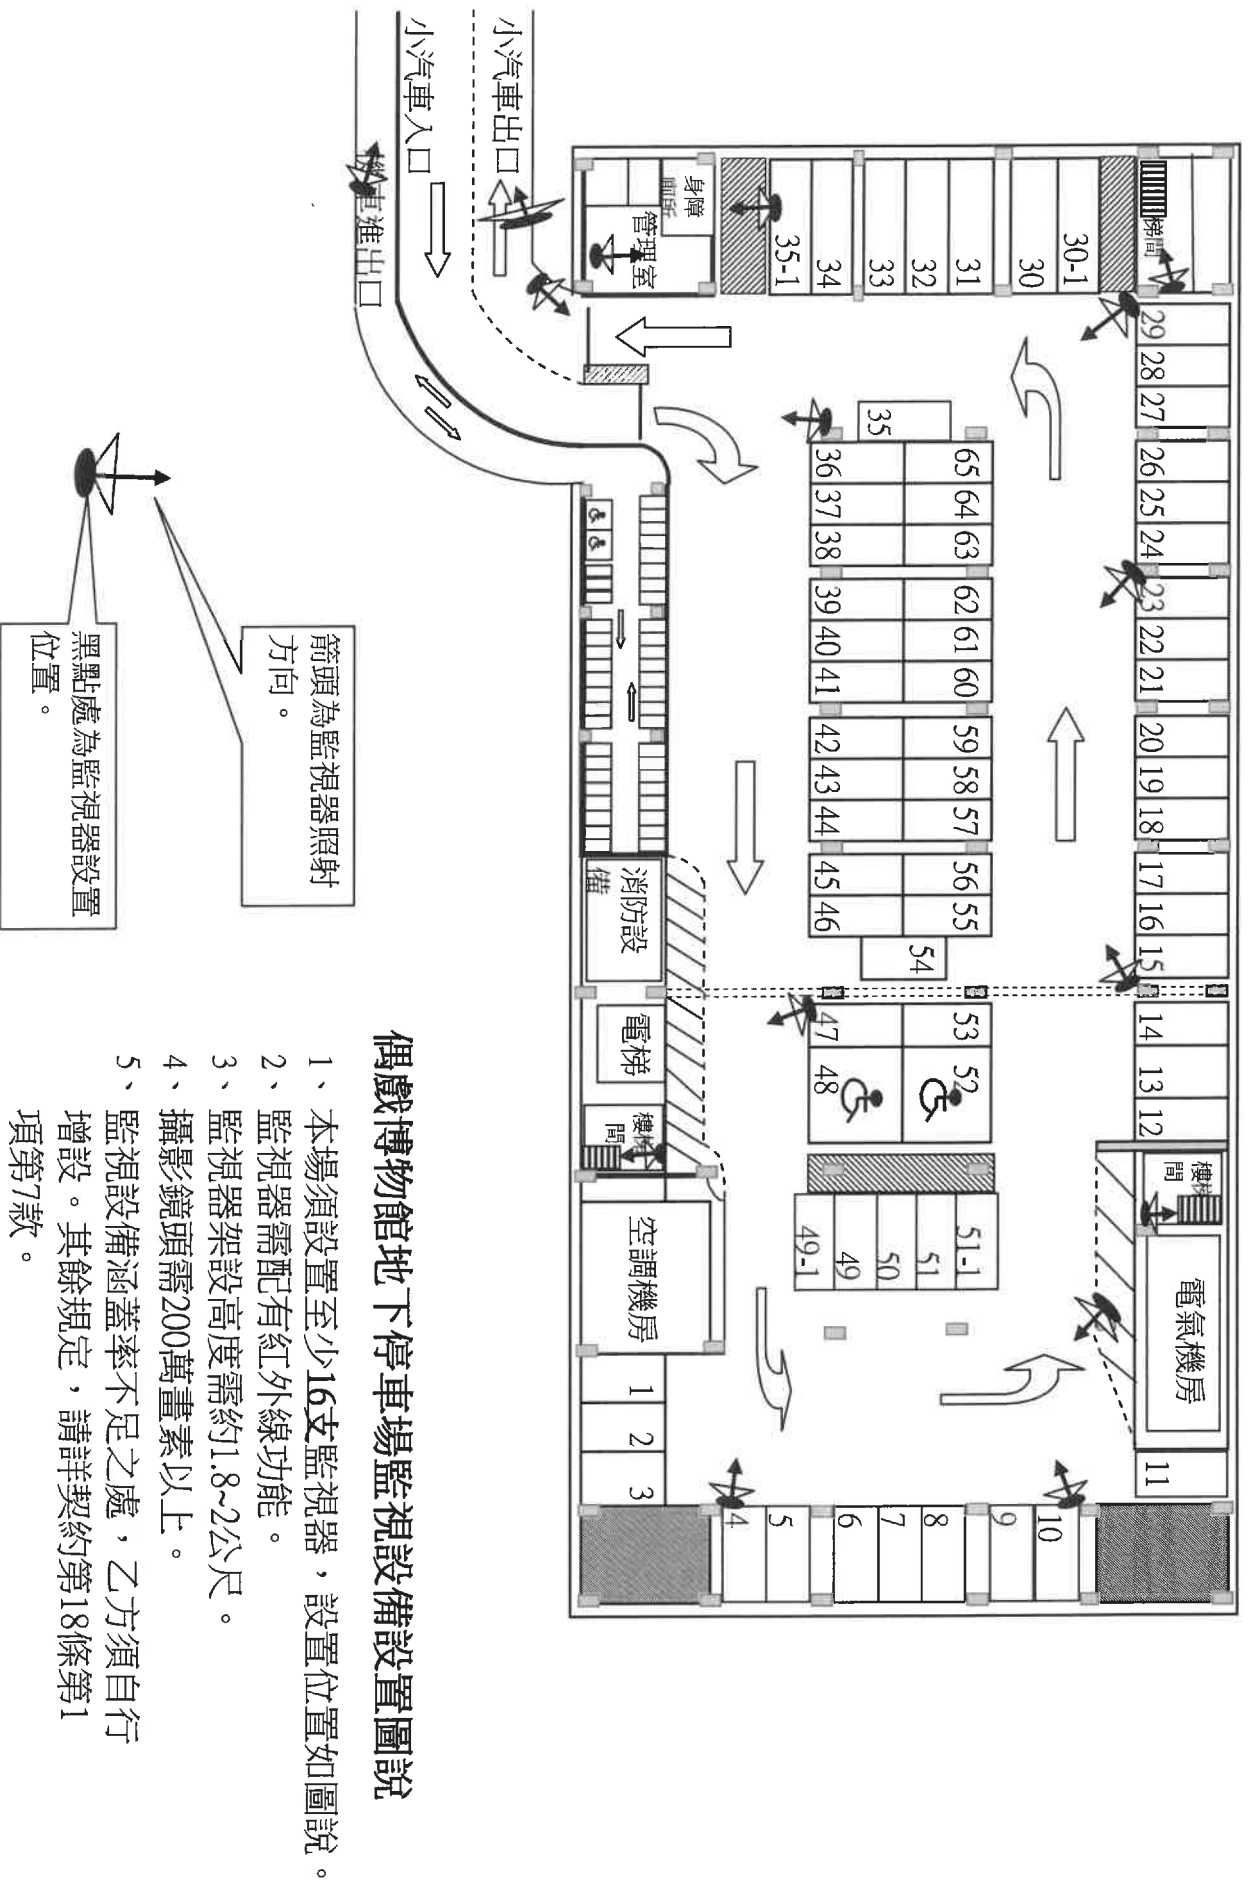

偶戲博物館地下停車場監視設備設置圖說

- 1、本場須設置至少16支監視器，設置位置如圖說。
- 2、監視器需配有紅外線功能。
- 3、監視器架設高度需約1.8~2公尺。
- 4、攝影鏡頭需200萬畫素以上。
- 5、監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第18條第1項第7款。