

## 同安街平面、耕莘文教院前平面、辛亥高架橋下及興旺平面等 4 處停車場使用範圍及附屬設施一覽表

### 1、基地使用範圍：

同安街平面停車場：小型車停車格 22 格停車位（包含 2 個身心障礙專用停車位）。位置於臺北市中正區同安街 101 巷與水源路交叉口旁。

耕莘文教院前平面停車場：小型車停車格 57 格（包含 2 個身心障礙專用停車位）。位置於臺北市中正區辛亥路 1 段 22 號前（耕莘文教院前）。

辛亥高架橋下停車場：小型車停車格 89 格停車位（包含 2 個身心障礙專用停車位，孕婦及育有六歲以下兒童專用停車位 1 格）。位置於臺北市大安區新生南路、辛亥高架橋下。

興旺平面停車場位置：小型車 14 格（含身心障礙專用停車位 1 格）。位置於臺北市文山區福興路 106 巷 28 弄與福興路 106 巷交叉口。

2、重要附屬設施：依現場點交為主。

3、同安街平面、耕莘文教院前平面、辛亥高架橋下及興旺平面等 4 處停車場示意圖及監視設備設置圖說，如附圖（詳細車格位之配置地點依現場點交為主）。

4、其餘詳細設施依現場點交紀錄為主。


## 同安街平面停車場示意圖

附件1

小型車停車位：20格

身心障礙專用停車位：2格

合計：22格

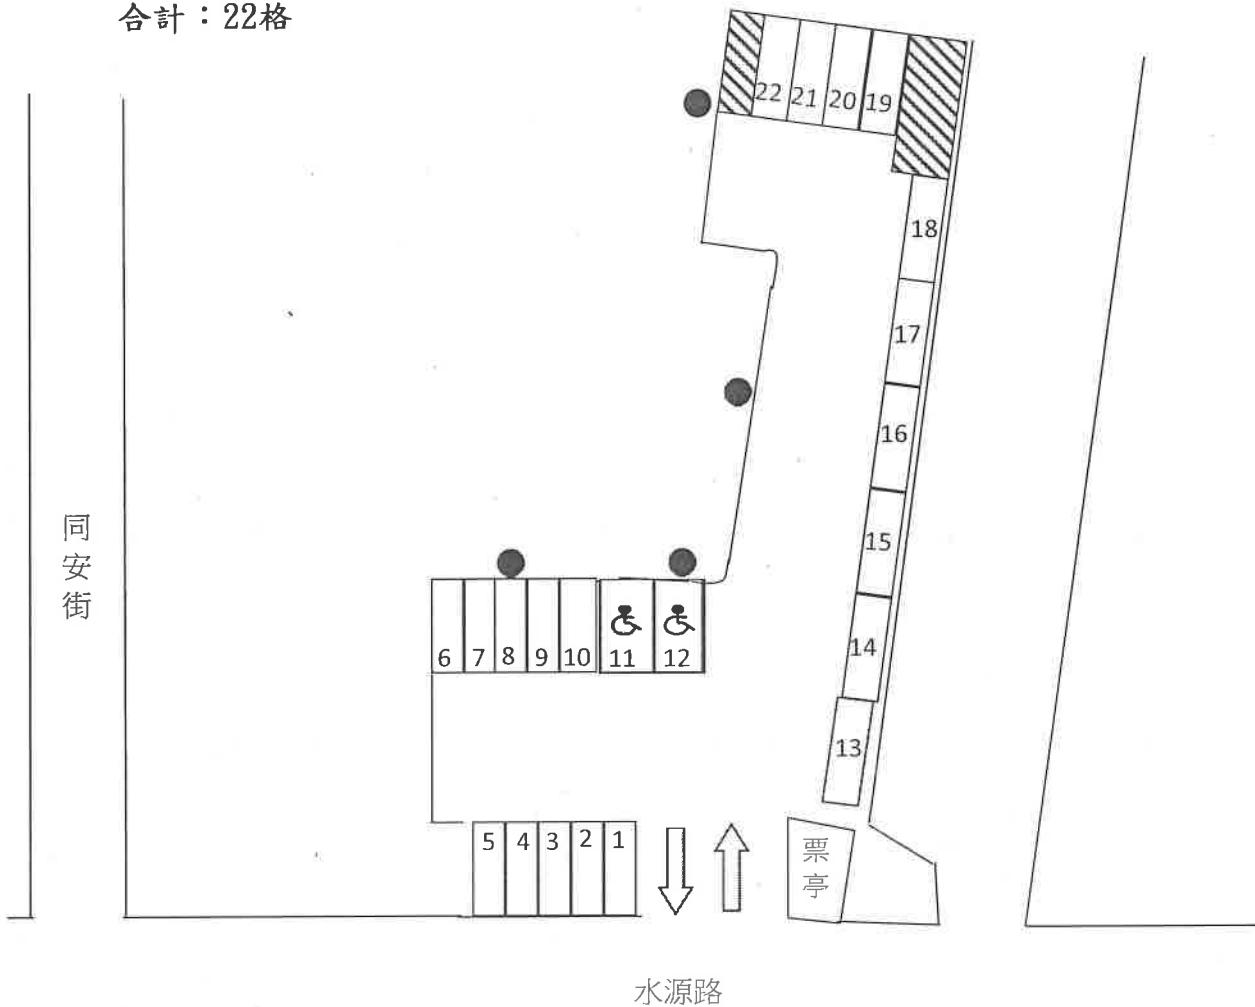


### ※停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少8支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

# 耕莘文教院前平面停車場示意圖

附件1

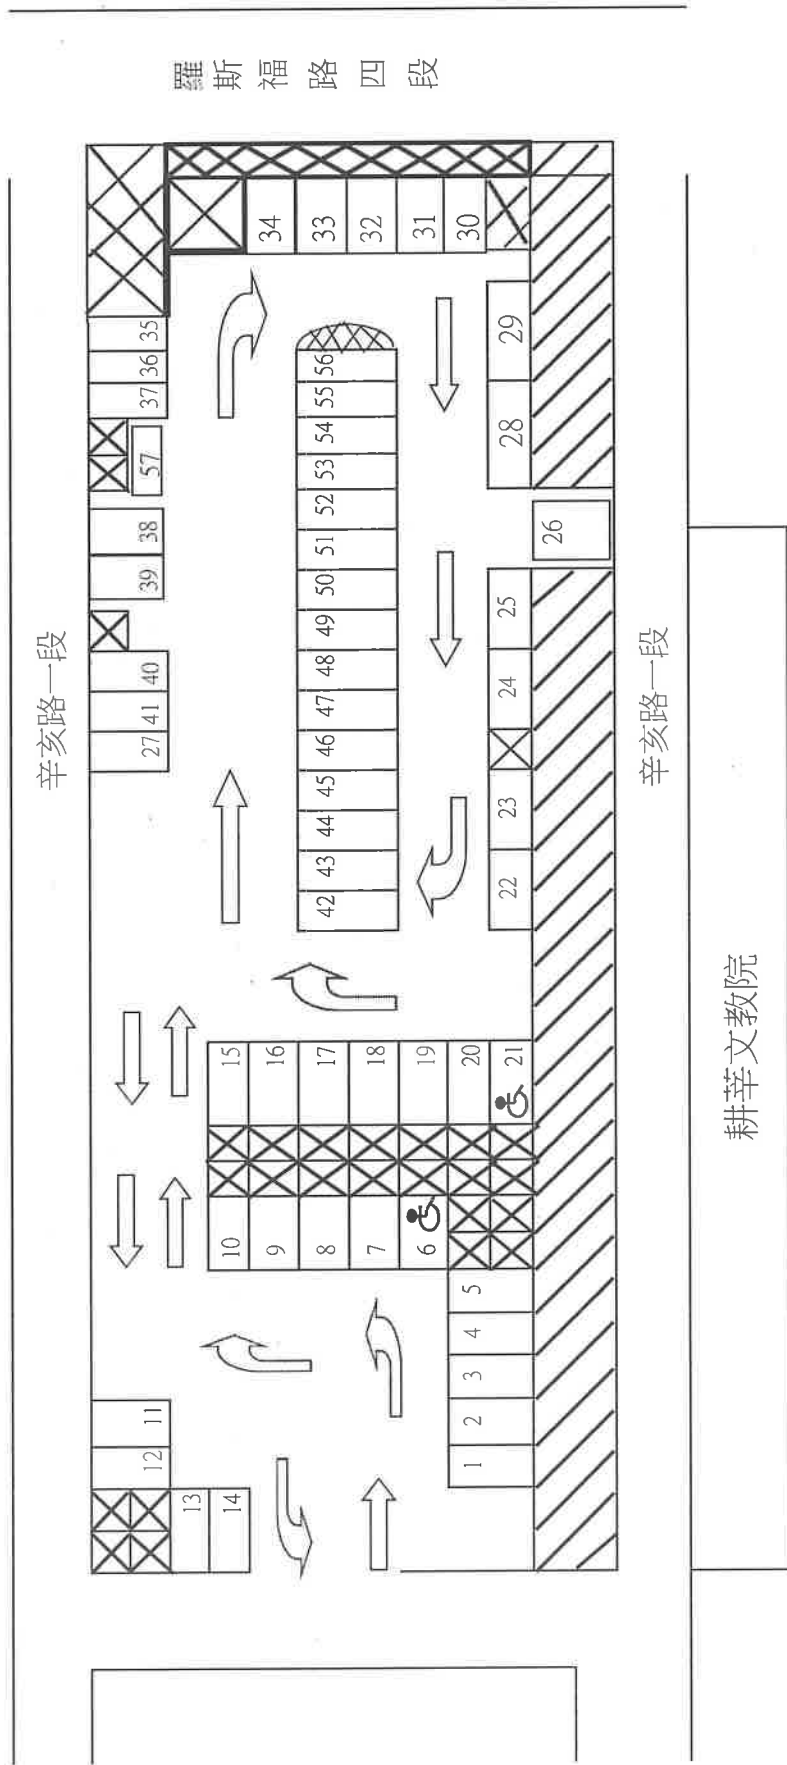


## ※停車場監視設備設置圖說


1. 本場須設置至少12支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約規定。

小型車停車位：55格  
 身心障礙專用停車位：2格  
 合計：57格

# 辛亥高架橋下停車場示意圖

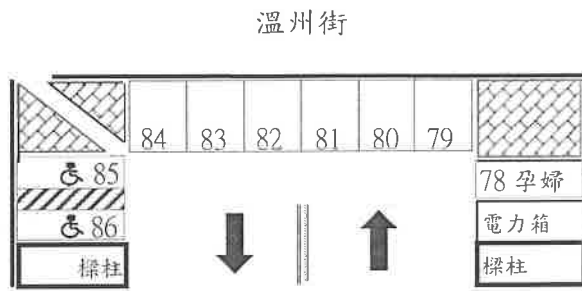

迴轉道

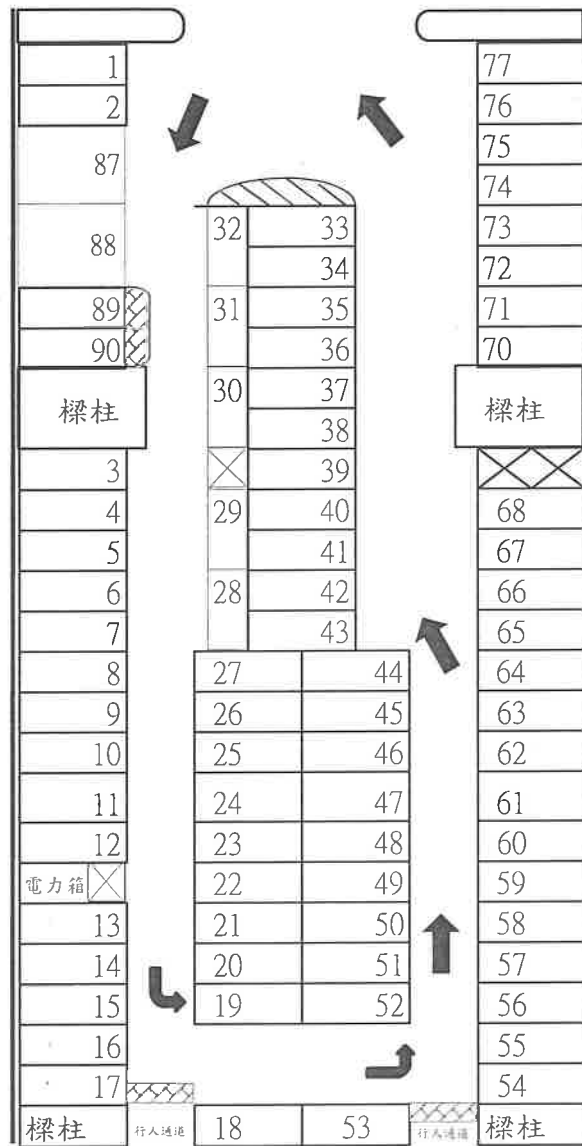

人行道


小型車停車位：86格  
 身心障礙專用停車位：2格  
 孕婦及六歲以下兒童專用停車位：1格  
 合計：89格

## ※停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少18支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
  2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300萬畫素。
  3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。
- 其餘規定，請詳契約規定。

# 興旺平面停車場示意圖

附件1

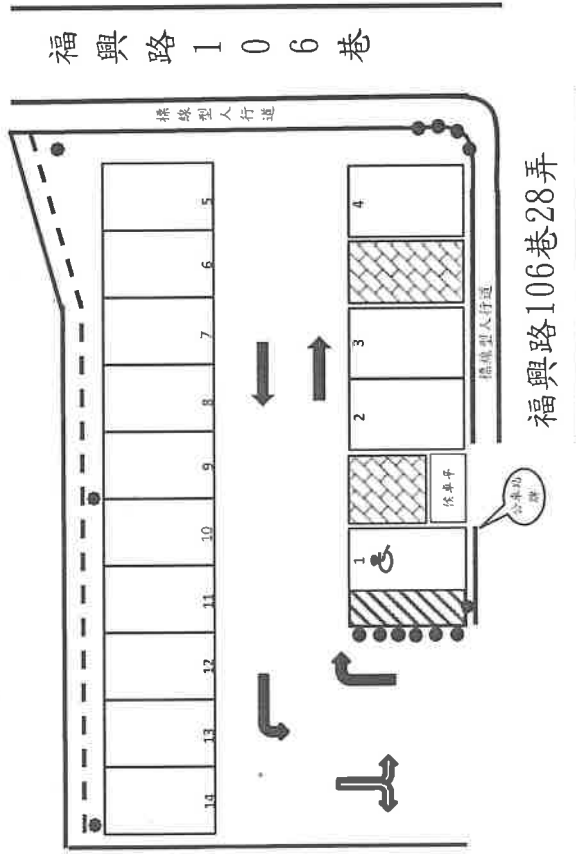

小型車停車位：13格  
 身心障礙專用停車位：1格  
 合計：14格

## ※停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少8支監視器及22吋監視顯示螢幕1台。
2. 監視器需配有紅外線功能及攝影鏡頭需300萬畫素。
3. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設，其餘規定，請詳契約規定。